



【集合住宅】

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-不動産【集合住宅】(2021年SDGs対応版) v1.2.1

建物概要					
建物名称	プライムメゾン萱場公園	敷地面積	1,131 m ²	評価の段階	運用段階評価
建設地	愛知県名古屋市千種区萱場二丁目7番13号	建築面積	534 m ²	評価の実施日	2024年1月23日
用途地域	第一種住居地域	延床面積	3,021 m ²	作成者	加々美 直樹
建物用途	共同住宅	階数	地上10F	不動産評価員番号	ふ-001361-28
竣工年月	2006年11月7日	構造	RC造	確認日	2024年1月23日
直近の大規模改修実施年月		平均居住人員	人	確認者	東 晃司
		年間使用時間	時間/年	不動産評価員番号	ふ-001011-26

評価結果					
70.8 /100	合計	★★★★★	S ランク:★★★★★	≧	78
(得点 / 満点)			A ランク:★★★★	≧	66
			B+ランク:★★★	≧	60
			B ランク:★★	≧	50
ポイントは小数点第1位までの表示とする					

1. エネルギー／温暖化ガス					
評価	最大加	評価項目	指標	評価値	
適合		必須項目: 省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制			
0.0		根拠等: 省エネ基準への適合、目標設定、モニタリングの実施、運用管理体制の構築	一次エネルギー(目標値)	152	MJ/m ² ・年
15.0	20	1.1 使用・排出原単位(計算値)			
		根拠等: G/S=0.230	一次エネルギー(計画値)	151.6	MJ/m ² ・年
			二次エネルギー(*)	15.5	kWh/m ² ・年
			CO ₂ 排出量(*)	0.0	kg-CO ₂ /m ² ・年
5.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	共用部の評価		
		根拠等: 電気明細から算出	一次エネルギー(実績値)	151.6	MJ/m ² ・年
			二次エネルギー(*)	15.5	kWh/m ² ・年
			CO ₂ 排出量(*)	0.0	kg-CO ₂ /m ² ・年
3.0	5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	専有部の省エネ対策		
		根拠等: LDの自然換気 高効率空調機 LED	導入された対策項目数	3.0	項目
3.0	5	1.4 自然エネルギー			
		根拠等: 自然エネルギーの利用無	利用率	0.0	%
26.0	30	合計			


2. 水					
評価	最大加	評価項目	指標	評価値	
適合		必須項目: 目標設定、モニタリング、運用管理体制			
	0	根拠等: 目標設定、モニタリングの実施、運用管理体制の構築	水使用量(目標値)	5.7	L/m ² ・年
2.0	5	2.1 水使用量(計算値)	評価しない		
		2.2 水使用量(仕様評価)			
		根拠等: 1	水使用量(計画値)	-	L/m ² ・年
5.0	5	2.3 水使用量(実績値)			
		根拠等: 水道明細から算出	水使用量(実績値)	5.7	L/m ² ・年
7.0	10	合計			

3. 資源利用／安全					
評価	最大加	評価項目	指標	評価値	
適合		必須項目: 新耐震基準への適合またはIs値、If値			
3.0	5	根拠等: 新耐震基準への適合	なし		
3.0		3.1 高耐震・免震等	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価		
		3.1.1 耐震性			
		根拠等: 建築基準法に定められた耐震性を有する			
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能			
		根拠等: 無			
2.5	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する		
		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する		
3.0		① 躯体材料	無		
1.0		② 非構造材料	無		
3.0		3.2.2 廃棄物処理負荷抑制			
		根拠等: 1、2、6	取組数	3	ポイント
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数			
		根拠等: 建築基準法に定める対策が講じられてる	経過年数＋今後の想定耐用年数	-	年
2.6	5	3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー	3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均		
3.7		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔			
		根拠等: 空調機15年、ポンプ20年、受水槽25年	更新年数の平均値	20	年
1.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上			
		根拠等: なし	自給率向上の取組数	0	項目
5.0		3.4.3 維持管理			
		根拠等: 1)頻度、2)役割、3)手順、4)点検、5)実施記録	維持管理に関する取組数	12	ポイント
1.0		3.4.4 バリアフリー対策			
		根拠等: レベル3を満たさない			
11.1	20	合計			

4. 生物多様性／敷地					
評価	最大加	評価項目	指標	評価値	
適合		必須項目: 特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない 生態系被害防止外来種であるヒイラギナンテンが導入されているが、適切に管理を行っている	なし		
6.0	10	4.1 生物多様性の向上			
[4.2対象外の時は点数を倍]		根拠等: 3 自生種の植栽	②取組表による場合のポイント数	1	ポイント
0.0	0	4.2 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生			
[対策不要は対象外]		根拠等: 該当しない	なし		
5.0	5	4.3 公共交通機関の接近性			
5.0		4.3.1 公共交通機関の接近性			
		根拠等: バス停(萱場) 徒歩3分	鉄道駅またはバス停からの距離	3	分圏内
		4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮	評価しない		
4.0	5	4.4 自然災害リスク対策			
		根拠等: リスク有: 水害 地震 対策有: 地震	リスクの合計数	2	種類
15.0	20	合計			

5. 屋内環境					
評価	最大加	評価項目	指標	評価値	
適合		必須項目: 建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合			
		根拠等: 質問票への適合	なし		
		5.1 自然利用			
1.6	3	5.1.1 昼光利用	5.1.1の点数×2/3＋5.1.2の点数×1/3		
2.0		5.1.1.1 自然採光			
		根拠等: Aタイプ Cタイプ 按分31.8%	開口率	31.8	%
1.0		5.1.1.2 昼光利用設備			
		根拠等: 無	昼光利用設備	0	種類
1.0	3	5.1.2 通風・排熱			
		根拠等: 自然換気口あり			
2.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり			
		根拠等: 天井高2.5m	天井高	2.4	m以上
		5.2 健康・快適			
1.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ			
		根拠等: レベル2を満たさない			
1.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房			
		根拠等: 無			
2.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気			
		根拠等: 化学汚染物質を抑える建材を使用			
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音			
		根拠等: レベル2を満たさない			
2.0	3	5.3 防犯対策			
		根拠等: 集合玄関機、ITVカメラの設置			
11.6	20	合計			

プライムメゾン萱場公園

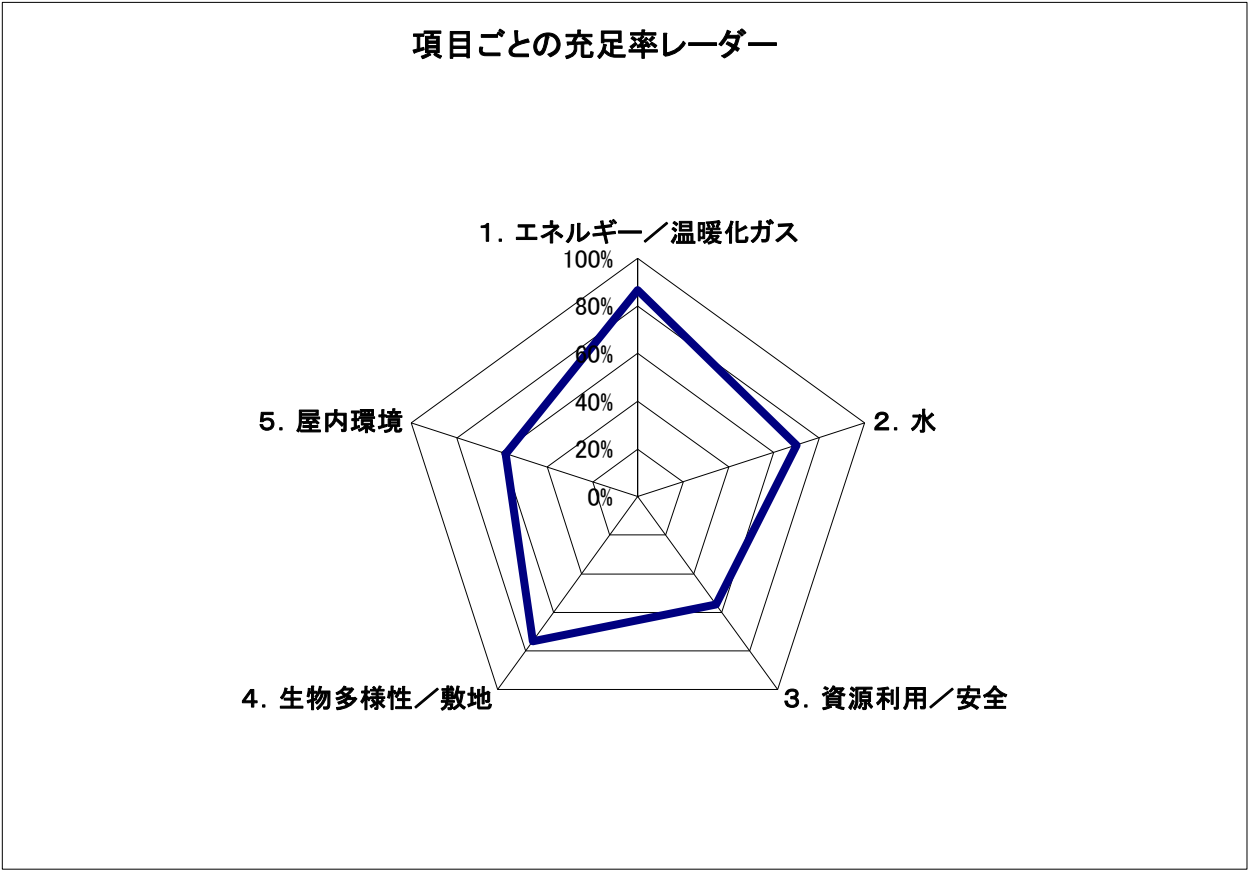

環境性能の特徴

- ・節水型水栓や節水型便器の導入など節水への積極的な取組が実施されている
- ・公共交通機関に近接しておりアクセス良好
- ・自生種の植栽など生物多様性への取組が実施されている

評価機関、評価員記名欄
認証機関記名欄

プライムメゾン 萱場公園