

CASBEE[®]-不動産

【集合住宅】

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-不動産 2024年版

v1.0

建物概要					
建物名称	CITY SPIRE 鶴見	敷地面積	1,239 m ²	評価の段階	運用段階評価
建設地	大阪府大阪市鶴見区	建築面積	573 m ²	評価の実施日	2025年7月1日
用途地域	第1種住居地域、準防火地域	延床面積	2,865 m ²	作成者	福士 明子
建物用途	共同住宅	階数	地上8F 地下1F	不動産評価員番号	ふ-001189-27
竣工年月	2008年5月9日	構造	RC造	確認日	2025年8月5日
直近の大規模改修実施年月	—	平均居住人員	102 人	確認者	福士 明子
		年間使用時間	8,760 時間/年	不動産評価員番号	ふ-001189-27

評価結果									
75.4 /100		合計		ホールライフカーボンの評価				評価しない	
(得点 / 満点)									
S ランク:★★★★★		Ⅲ 78							
A ランク:★★★★		Ⅳ 66							
B+ランク:★★★★		Ⅴ 60							
B ランク:★★★		Ⅵ 50							
ポイントは小数点第1位までの表示とする									
				取組項目数: A1-A5				B1,B3-B5	
				B6-B6				C1-C4	

1. エネルギー／温暖化ガス					
評価	最大加点点	必須項目	指標 (*は参考値)	評価値	
適合		根拠等:省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制	一次エネルギー(目標値)	241	MJ/m ² ・年
	加点点	実績値より省エネ基準への適合、年間実績を把握、ベンチマーク比較実施、次年度省エネ目標設定	一次エネルギー(計画値)	243.4	MJ/m ² ・年
15.0	20 / 15	1.1 使用・排出原単位(計算値)	二次エネルギー(*)	24.9	kWh/m ² ・年
		根拠等:実績値より	GHG排出量(*)	10.7	kg-CO _{2eq} /m ² ・年
5.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	一次エネルギー(実績値)	243.4	MJ/m ² ・年
		根拠等:エネルギー消費量実績値一覧参照	二次エネルギー(*)	24.9	kWh/m ² ・年
		二次エネルギー＝一次エネルギー/9.76	GHG排出量(*)	10.7	kg-CO _{2eq} /m ² ・年
		GHG排出量を算出する係数は0.429kg-CO2/kWh(電気)			
1.0	- / 5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	導入された対策項目数	1.0	項目
		根拠等:3)	利用率	190.1	%
5.0	5	1.4 自然エネルギー(間接利用)			
		根拠等:太陽光発電設備設置			
26.0	30.0	合計			

2. 水					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		根拠等:目標設定、モニタリング、運用管理体制	水使用量(目標値)	91.6	L/m ² ・年
	0	2.1 水使用量(計算値)	評価しない		
4.0	5	2.2 水使用量(仕様評価)	取組数	3	項目
		根拠等:1)、2)、3)			
4.0	5	2.3 水使用量(実績値)	水使用量(実績値)	92.5	L/m ² ・年
		根拠等:水使用量実績値一覧参照			
8.0	10	合計			


3. 資源利用／安全					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		根拠等:新耐震基準への適合またはIs値、If値	なし		
3.0	5	3.1 高耐震・免震等	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価		
3.0		3.1.1 耐震性	根拠等:建築基準法に定められた耐震性を有する		
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能	根拠等:導入していない		
3.7	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する		
3.0		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する		
3.0		① 躯体材料	用いていない		
4.0		② 非構造材料	リサイクル資材を用いている	リサイクル材品目数(非構造材)	2 品目
4.0		3.2.2 廃棄物処理負荷抑制	取組数	4	ポイント
	加点点	根拠等:1)、2)、3)、6)			
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数	経過年数＋今後の想定耐用年数		年
3.0		根拠等:建築基準法に定める対策が講じられている	3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均		
4.0		3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー	更新年数の平均値	21	年
1.0		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔	自給率向上の取組数		項目
4.0		根拠等:計算式参照	維持管理に関する取組数	10	ポイント
4.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上			
		根拠等:特になし			
4.0		3.4.3 維持管理			
3.0		根拠等:1)、2)、4)、5)、6)			
3.0		3.4.4 バリアフリー対策	バリアフリー法の建築物移動等円滑化誘導基準項目の半分以上を満たしている		
		根拠等:			
12.8	20	合計			

4. 生物多様性／敷地					
評価		最大加点点	必須項目	指標	評価値
適合			特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない		
			根拠等 特定・未判定外来生物、生態系被害防止外来種を使用していない	なし	
10.0		10	4.1 生物多様性の向上		
[4.2対象外の場合は点数を倍]			根拠等 1)、3)、5)	②取組数による場合のポイント数	3 ポイント
0.0		0	4.2 土壤環境品質・ブラウンフィールド再生		
[対策不要は対象外]			根拠等 土壤汚染対策法に基づく汚染除去等の区域指定にない	なし	
5.0		5	4.3 公共交通機関の接近性		
5.0			4.3.1 公共交通機関の接近性		
			根拠等 今福鶴見駅 徒歩8分	鉄道駅またはバス停からの距離	8 分圏内
			4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮	評価しない	
2.0		5	4.4 自然災害リスク対策		
			根拠等 リスクの合計数は3種で、1種については有効な防災対策を実施している	リスクの合計数	3 種類
17.0		20	合計		

5. 屋内環境					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		根拠等:建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合 質問票への適合	なし		
5.1 自然利用					
1.6	3	5.1.1 屋光利用	5.1.1の点数×2/3+5.1.2の点数×1/3		
1.0		5.1.1.1 自然採光			
3.0		根拠等:レベル2を満たさない	開口率	%	
		5.1.1.2 屋光利用設備			
1.0	3	根拠等:屋光利用設備がある	屋光利用設備	1種類	
5.1.2 通風・排熱					
		根拠等:居室に自然換気開口がある			
2.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり			
		根拠等:天井高2.4m以上、かつ居住者が十分な屋外の情報を得られる窓の設置	天井高	2.4m以上	
5.2 健康・快適					
1.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ			
		根拠等:レベル2を満たさない			
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房			
		根拠等:居室に冷暖房装置を実装している			
1.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気			
		根拠等:レベル2を満たさない			
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音			
		根拠等:レベル2を満たさない			
2.0	3	5.3 防犯対策			
		根拠等:エントランスにセキュリティシステムの設置、かつITVカメラ監視			
11.6	20	合計			

6. ホールライフカーボンの評価【任意】					
評価	最大(加点点なし)	指標	評価値		
	5	取組数	A1-A5		項目
			B6-B7		項目
			B1,B3-B5		項目
			C1-C4		項目
↑ 評価しない場合は空欄					

CITY SPIRE 鶴見

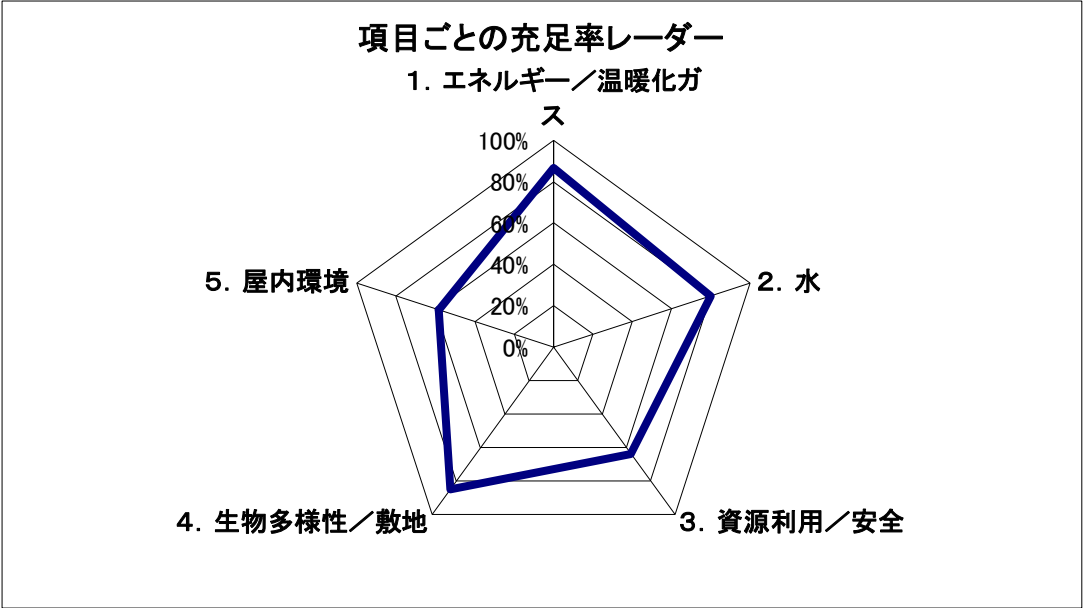

環境性能の特徴

- ・エネルギーの計算値/実績値、水使用の実績値及び仕様評価が高得点であり省エネルギー性能が高い。
- ・太陽光発電設備を設置し自然エネルギー利用に取り組んでいる。
- ・新耐震基準を満たしている。
- ・敷地内の生物多様性向上に取り組んでいる。
- ・徒歩8分圏内に交通公共機関(鉄道駅)があり利便性が高い。
- ・維持管理が適切に行われており、屋内環境も良好である。