

CASBEE[®]-不動産

【集合住宅】

評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE-不動産 2024年版

v1.0

建物概要					
建物名称	アジュールコート蒲田	敷地面積	639 m ²	評価の段階	運用段階評価
建設地	東京都大田区西蒲田8-17-8	建築面積	295 m ²	評価の実施日	2025年10月29日
用途地域	第一種住居地域、準防火地域	延床面積	1,899 m ²	作成者	柿沼香奈慧
建物用途	共同住宅	階数	地上8F	不動産評価員番号	ふ-001397-28
竣工年月	2020年6月1日	構造	RC造	確認日	2025年10月29日
直近の大規模改修実施年月	-	平均居住人員	人	確認者	柿沼香奈慧
		年間使用時間	時間/年	不動産評価員番号	ふ-001397-28

評価結果									
74.8 /100		合計		ホールライフカーボンの評価				評価しない	
(得点 / 満点)									
S ランク:★★★★★		≧	78	★★★★★					
A ランク:★★★★		≧	66						
B+ランク:★★★		≧	60						
B ランク:★★		≧	50						
ポイントは小数点第1位までの表示とする									
				取組項目数：A1-A5				B1,B3-B5	
				B6-B6				C1-C4	

1. エネルギー／温暖化ガス					
評価	最大加点点	必須項目	指標（*は参考値）	評価値	
適合	加点点1	根拠等	:省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制	一次エネルギー(目標値)	210.1 MJ/m ² ・年
15.5	20 / 15	1.1 使用・排出原単位(計算値)	省エネ基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制	一次エネルギー(計画値)	722.8 MJ/m ² ・年
		根拠等	BEI=0.89<0.90	二次エネルギー(*)	74.1 kWh/m ² ・年
				GHG排出量(*)	33.8 kg-CO _{2eq} /m ² ・年
5.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	共用部の評価	一次エネルギー(実績値)	210.1 MJ/m ² ・年
		根拠等	2024.1～2024.12の実績値による。	二次エネルギー(*)	21.5 kWh/m ² ・年
				GHG排出量(*)	9.8 kg-CO _{2eq} /m ² ・年
	- / 5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	専有部の省エネ対策	導入された対策項目数	- 項目
		根拠等	-	利用率	- %
3.0	5	1.4 自然エネルギー(間接利用)			
		根拠等	特になし		
23.5	30.0	合計			

2. 水					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		根拠等	:目標設定、モニタリング、運用管理体制	水使用量(目標値)	19.4 L/m ² ・年
	0	2.1 水使用量(計算値)	評価しない		
3.0	5	2.2 水使用量(仕様評価)			
		根拠等	[1]、[3]	取組数	2 項目
5.0	5	2.3 水使用量(実績値)		水使用量(実績値)	19.4 L/m ² ・年
		根拠等	2024.1～2024.12の実績値による。		
8.0	10	合計			


3. 資源利用／安全					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		根拠等	:新耐震基準への適合またはIs値、If値	なし	
3.0	5	3.1 高耐震・免震等	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価		
3.0		3.1.1 耐震性	建築基準法を満たす		
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能	特になし		
3.5	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する		
		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する		
3.0		① 躯体材料	特になし	リサイクル材品目数(非構造材)	1 品目
3.0		② 非構造材料	リサイクル材1品目採用		
4.0		3.2.2 廃棄物処理負荷抑制		取組数	4 ポイント
	加点点1	根拠等	[1]、[2]、[3]、[6]		
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数	等級1相当	経過年数＋今後の想定耐用年数	- 年
		根拠等		3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均	
3.1	5	3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー		更新年数の平均値	18 年
3.4		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔		自給率向上の取組数	- 項目
		根拠等	別途集計表による	維持管理に関する取組数	10 ポイント
1.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上			
		根拠等	特になし		
4.0		3.4.3 維持管理			
		根拠等	[2]、[3]、[4]、[5]、[6]		
4.0		3.4.4 バリアフリー対策			
		根拠等	建築物移動等円滑化基準を満たしている		
12.6	20	合計			

4. 生物多様性／敷地					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		根拠等	:特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない	なし	
		根拠等	外来生物を導入していない		
10.0	10	4.1 生物多様性の向上		②取組表による場合のポイント数	3 ポイント
		根拠等	[2]、[3]、[4]		
0.0	0	4.2 土壤環境品質・ブラウンフィールド再生			
		根拠等	要措置区域に該当しない		
5.0	5	4.3 公共交通機関の接近性			
5.0		4.3.1 公共交通機関の接近性		鉄道駅またはバス停からの距離	6 分圏内
		根拠等	一定水準の駅から徒歩8分圏内		
		4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮	評価しない		
3.0	5	4.4 自然災害リスク対策		リスクの合計数	3 種類
		根拠等	リスク3種、対策2種		
18.0	20	合計			

5. 屋内環境					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		根拠等	:建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合	なし	
		根拠等	質問票への適合		
		5.1 自然利用			
1.6	3	5.1.1 屋光利用	5.1.1の点数×2/3+5.1.2の点数×1/3		
2.0		5.1.1.1 自然採光		開口率	31.1 %
		根拠等	別紙資料	屋光利用設備	0 種類
1.0		5.1.1.2 屋光利用設備	特になし		
1.0	3	5.1.2 通風・排熱			
		根拠等	LDおよび寝室に自然開口がある	天井高	2.4 m以上
2.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり			
		根拠等	天井高2.4以上、窓あり		
		5.2 健康・快適			
1.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ			
		根拠等	レベル2を満たさない		
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房			
		根拠等	LD等に冷暖房設備を実装している		
2.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気			
		根拠等	F☆☆☆☆の建材を採用		
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音			
		根拠等	レベル2を満たさない		
2.0	3	5.3 防犯対策			
		根拠等	防犯カメラ、エントランスオートロック		
12.6	20	合計			

6. ホールライフカーボンの評価 [任意]					
評価	最大(加点点なし)	指標	評価値		
5		取組数	A1-A5		項目
			B6-B7		項目
			B1,B3-B5		項目
			C1-C4		項目
↑ 評価しない場合は空欄					

アジュールコート蒲田

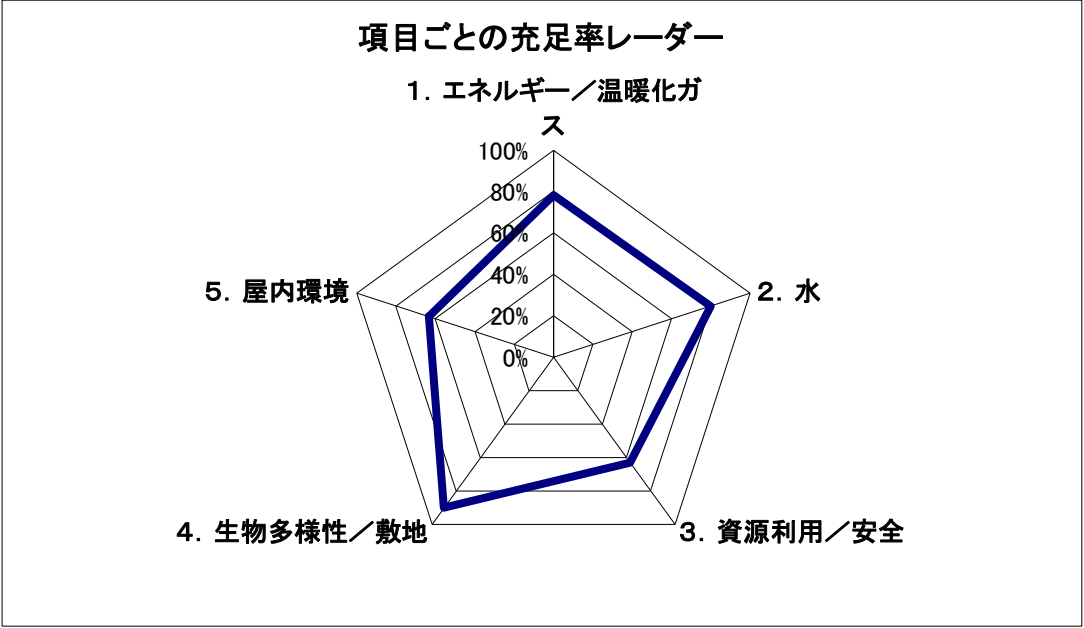

環境性能の特徴

- ・エネルギー、水の実績値が良い数値となっている。
- ・生物多様性に配慮した植栽計画となっている。
- ・最寄駅から徒歩6分と利便性の高い立地となっている。