

CASBEE[®]-不動産

【集合住宅】

評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE-不動産 2024年版

v1.0

建物概要					
建物名称	ルネサンスコート東新宿	敷地面積	332 m ²	評価の段階	運用段階評価
建設地	東京都新宿区	建築面積	139 m ²	評価の実施日	2025年9月8日
用途地域	近隣商業地域、第一種住居地域、防火地域、準防火地域	延床面積	847 m ²	作成者	米田 拓朗
建物用途	共同住宅	階数	地上8F	不動産評価員番号	ふ-001471-29
竣工年月	2024年11月19日	構造	RC造	確認日	2025年10月29日
直近の大規模改修実施年月	-	平均居住人員	42 人	確認者	米田 拓朗
		年間使用時間	8,760 時間/年	不動産評価員番号	ふ-001471-29

評価結果									
80.2 /100		合計		ホールライフカーボンの評価				評価しない	
(得点 / 満点)									
S ランク:★★★★★		≧	78						
A ランク:★★★★		≧	66						
B+ランク:★★★★		≧	60						
B ランク:★★★		≧	50						
ポイントは小数点第1位までの表示とする									
				取組項目数：A1-A5				B1,B3-B5	
				B6-B6				C1-C4	

1. エネルギー／温暖化ガス					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合	加点点	省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制	一次エネルギー(目標値)	241	MJ/m ² ・年
20.0	20 / 15	実績値より省エネ基準への適合、年間実績を把握、ベンチマーク比較実施、次年度省エネ目標設定	一次エネルギー(計画値)	574.0	MJ/m ² ・年
		1.1 使用・排出原単位(計算値)	二次エネルギー(*)	58.8	kWh/m ² ・年
		BEI=0.75	GHG排出量(*)	25.2	kg-CO _{2eq} /m ² ・年
5.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	一次エネルギー(実績値)	243.2	MJ/m ² ・年
		エネルギー消費量実績値一覧参照	二次エネルギー(*)	24.9	kWh/m ² ・年
		二次エネルギー＝一次エネルギー/9.76	GHG排出量(*)	10.7	kg-CO _{2eq} /m ² ・年
		GHG排出量を算出する係数は0.429kg-CO2/kWh(電気)	導入された対策項目数		項目
	- / 5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	利用率		%
		専有部の省エネ対策			
3.0	5	1.4 自然エネルギー(間接利用)			
		導入なし			
28.0	30.0	合計			

2. 水					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		目標設定、モニタリング、運用管理体制	水使用量(目標値)	68.6	L/m ² ・年
	0	2.1 水使用量(計算値)	評価しない		
3.0	5	2.2 水使用量(仕様評価)	取組数	2	項目
		2)、3)			
4.0	5	2.3 水使用量(実績値)	水使用量(実績値)	69.3	L/m ² ・年
		実績値より			
7.0	10	合計			


3. 資源利用／安全					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		新耐震基準への適合またはIs値、If値	なし		
3.0	5	3.1 高耐震・免震等	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価		
3.0		3.1.1 耐震性			
		建築基準法に定められた耐震性を有する			
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能			
		導入なし			
3.5	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する		
		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する		
3.0		① 躯体材料	用いていない		
5.0		② 非構造材料	リサイクル資材を用いている	リサイクル材品目数(非構造材)	4 品目
3.0		3.2.2 廃棄物処理負荷抑制			
	加点点	1)、2)、6)	取組数	3	ポイント
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数	経過年数＋今後の想定耐用年数		年
		建築基準法に定める対策が講じられている	3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均		
3.0	5	3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー			
4.0		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔	更新年数の平均値	17	年
		計算式より	自給率向上の取組数		項目
1.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上			
		特になし	維持管理に関する取組数	10	ポイント
4.0		3.4.3 維持管理			
		1)、2)、3)、6)			
3.0		3.4.4 バリアフリー対策			
		バリアフリー法の建築物移動等円滑化誘導基準項目の半分以上を満たしている			
12.5	20	合計			

4. 生物多様性／敷地					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない	なし		
		特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を区別している			
10.0	10	4.1 生物多様性の向上	②取組表による場合のポイント数	3	ポイント
		1)、3)、5)			
0.0	0	4.2 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生			
		土壌汚染対策法に基づく汚染除去等の区域指定にない			
5.0	5	4.3 公共交通機関の接近性			
5.0		4.3.1 公共交通機関の接近性	鉄道駅またはバス停からの距離	8	分圏内
		若松河田駅 徒歩6分			
		4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮			
5.0	5	4.4 自然災害リスク対策	リスクの合計数	1	種類
		リスクの合計数は1種で、有効な防災対策を実施している			
20.0	20	合計			

5. 屋内環境					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合	なし		
		質問票への適合			
		5.1 自然利用			
1.6	3	5.1.1 屋光利用	5.1.1の点数×2/3＋5.1.2の点数×1/3		
1.0		5.1.1.1 自然採光	開口率	23.0	%
		計算式参照	屋光利用設備	1	種類
3.0		5.1.1.2 屋光利用設備			
		屋光利用設備がある			
1.0	3	5.1.2 通風・排熱			
		洋室に自然換気口がある			
1.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり	天井高		m以上
		レベル2を満たさない			
		5.2 健康・快適			
2.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ			
		外壁断熱、カーテンレール、複層ガラスを設置している			
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房			
		居室に冷暖房装置を実装している			
2.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気			
		化学汚染物質を抑える建材を使用している			
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音			
		レベル2を満たさない			
2.0	3	5.3 防犯対策			
		エントランスにセキュリティシステムの設置、かつITVカメラ監視			
12.6	20	合計			

6. ホールライフカーボンの評価【任意】					
評価	最大(加点点なし)	指標	評価値		
	5	取組数	A1-A5		項目
			B6-B7		項目
			B1,B3-B5		項目
			C1-C4		項目
! 評価しない場合は空欄					

ルネサンスコート東新宿

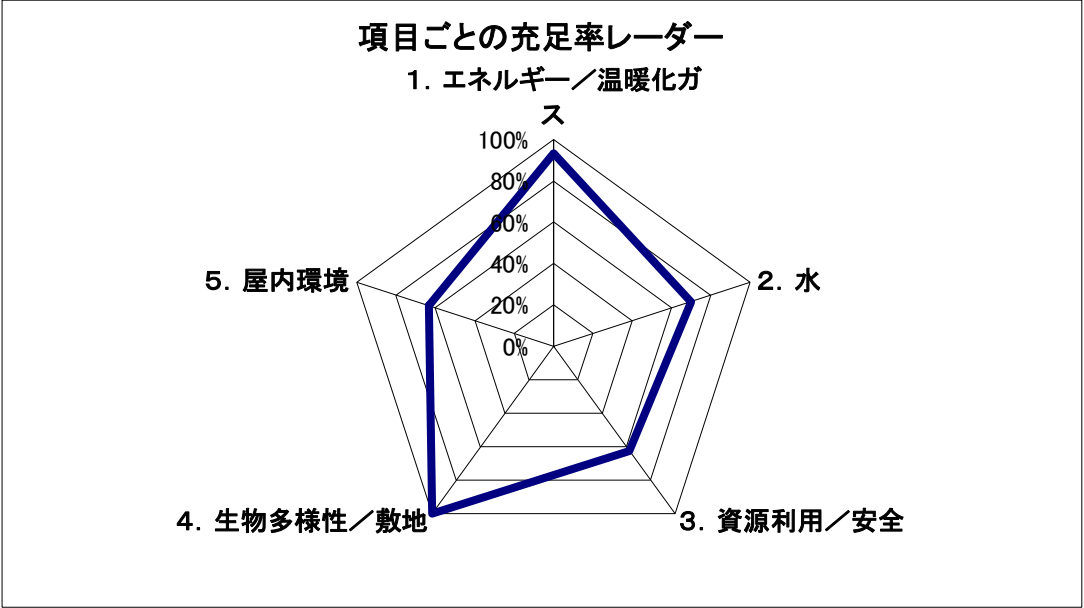

環境性能の特徴

- ・エネルギー・水使用量の計算値/実績値が高得点であり省エネルギー性能・節水性能が高い。
- ・新耐震基準を満たしている。
- ・非構造材料でのリサイクル材利用率が高く、再生材利用に配慮されている。
- ・設備機器の耐用年数も比較的長い。
- ・維持管理への対策がなされている。
- ・生物多様性向上への配慮がなされている。
- ・徒歩8分圏内に交通公共機関があり利便性が高い。
- ・自然災害リスクへの対策も良好である。
- ・屋内環境も比較的良好である。